
**P2** ULOŽENÍ KABELŮ NN

PROTLAK

protlak od trafostanice




AYKY-J-3x240+120

Kabely budou vcelé trase umístěny v chráničce

Komunikace bude v trase podélného uložení kabelu přeasfaltována v celé šíři (od č.p. 123 po č.p.117).
V místě příčných překopů (od č.p.117 po křižovatku Julia Fučíka) bude použit zámek 50cm na každou stranu od výkopové rýhy.

umístění spojky bude řešeno při realizaci dle aktuální situace

Nový sloup posunutý v trase

HDV pro p.č.573/2 stávající napojkovat a přepojit do R91


HDV pro p.č.499/1 - nové do R91

stávající HDV pro p.č.122 přepojit do nového pilíře

DĚDINA

Záhumenská

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBRUŠKA
518 01 DOBRUŠKA

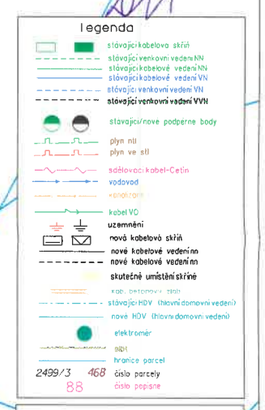


Napěťová soustava
TN-C,400/230V, 50Hz, stř.
Ochrana před úrazem el.proudem dle PNE 33 0000-1
základní ochrana (před dotykem živých částí
- polohou dl.3.2.2.1
- izolací dl.3.2.2.4
- kryty nebo přepážkami dl.3.2.2.3
ochrana při poruše (před dotykem neživých částí
- ochrana automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji dl.3.3.2.5
- izolací dl.3.3.2.1
Vnější vlivy dle PNE 33 0000-2,značení dle IEC 617-11 (ČSN 0133901)

Před zahájením zemních prací je nutné zajistit vytýčení stávajících podzemních sítí a oznámit vstupy na pozemky jejich vlastníkům a uživatelům

Upozornění: Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. je nejmenší volná šířka výkopu se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, 0,8 m. Nejmenší šířka výkopu se svislými stěnami pro práci strojů je 1,0 m. Pokud je hloubka tvoří výkopu do 1,3 m a šířka výkopu u dna výkopu je menší než 0,8 m je nutné řešit s investorem formou dodatku.

Ing.Miroslav Mergl - ČKAIT č.0701318

MONTPROJEKT

MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice
Projekční středisko Litomyšl, Lidická 934, 570 01 Litomyšl

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zpracovatel PD | Petr Vodvárka | projektant stavby: | Ing.Miroslav Mergl |
| Kontroloval: | Ing.Miroslav Mergl | | |

Zak.č. MONTPROJEKT: 251312329
Datum: 1/2024
Stupeň PD: DUR, DPS

Investor stavby: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874 / 8, 405 02 Děčín IV - Podmokly
Def. Proj. IV-12-2027853

Místo stavby: České Meziříčí | Kat. území: České Meziříčí | Okres: Rychnov nad Kněžnou

Obsah výkresu: Koordinační situační výkres-Katastrální výkres
Měřítko: 1 : 500
Formát: A1

Název stavby: RK, Č.Meziříčí čp.309,posil.knn
Číslo výkresu: 1/1